

緊急事態管理手順書

実施責任者	施設課長		
制定年月日		改訂年月日	

廃棄 年 月 日

特定された 事故・緊急事態名	飲料水の水質基準超過	承認者	作成者
		施設管理委員会委員長	実施責任者
		印鑑不要	印鑑不要
		2021/4/12	2021/4/12

【未然防止策】

- ・毎日、以下5項目の水質検査をする。
 残留塩素濃度・色度・濁度・臭気・味

【応急処置・緩和処置】

- ・別紙「室蘭工業大学専用水道緊急対応マニュアル」による。


【連絡先等】

- ・専用水道管理技術者(施設企画係(マネジメント担当) 内線5073)
- ・室蘭市水道部(0143-44-6017)

【教育訓練・テストの内容・頻度・対象者責任者】


- ・水道法、ビル管法で法規制のある水質検査 1回/月

緊急対応の大きな流れ

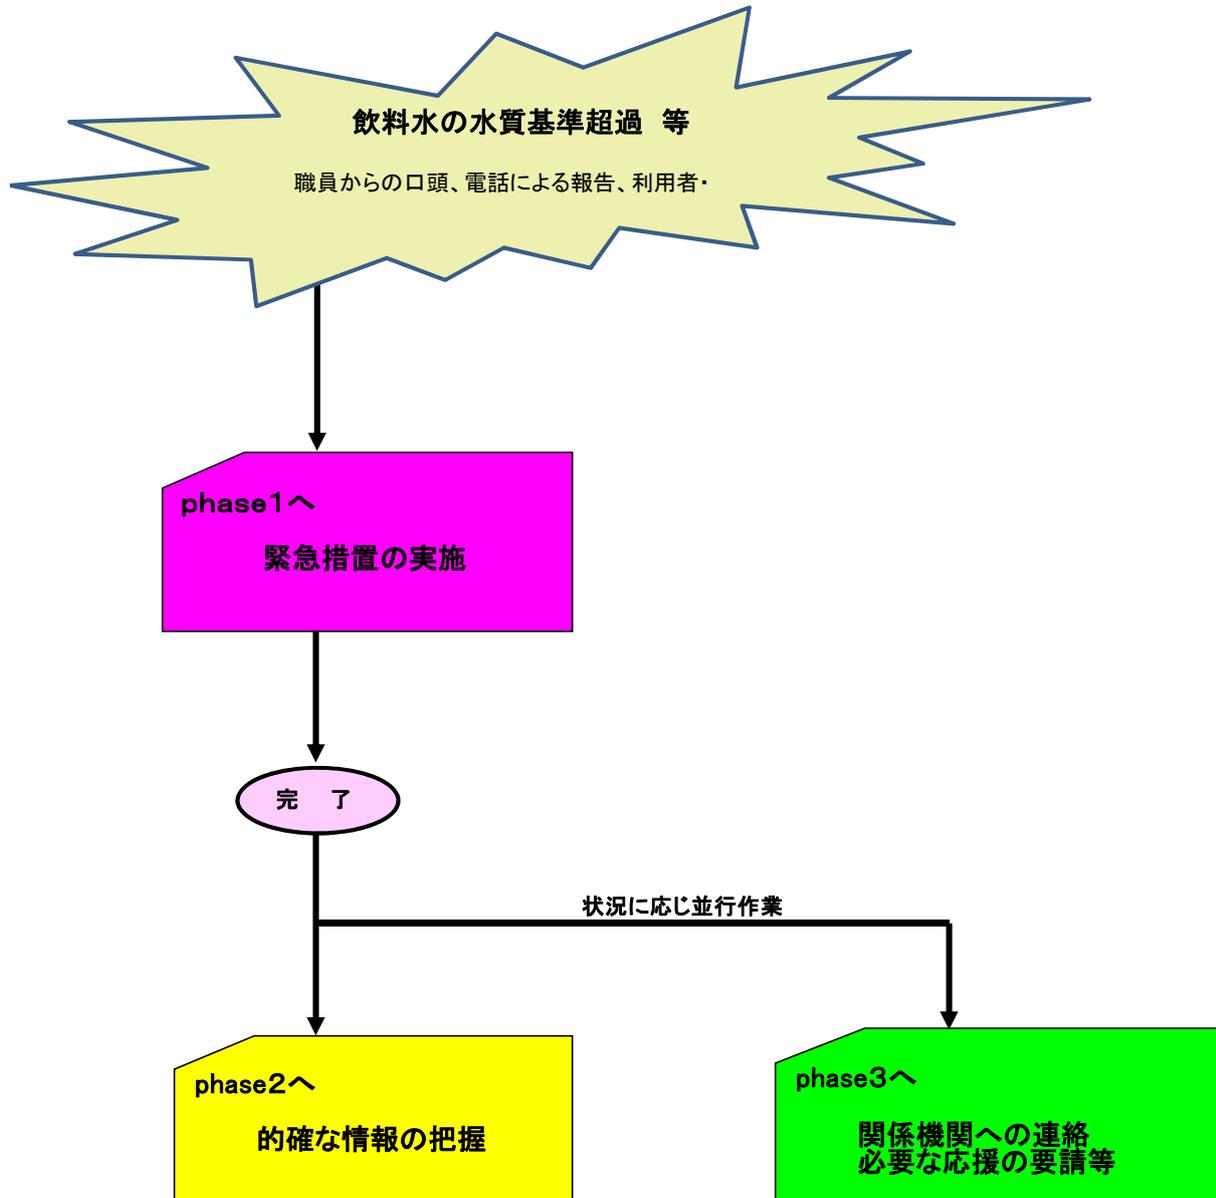


phase 1

緊急措置の実施

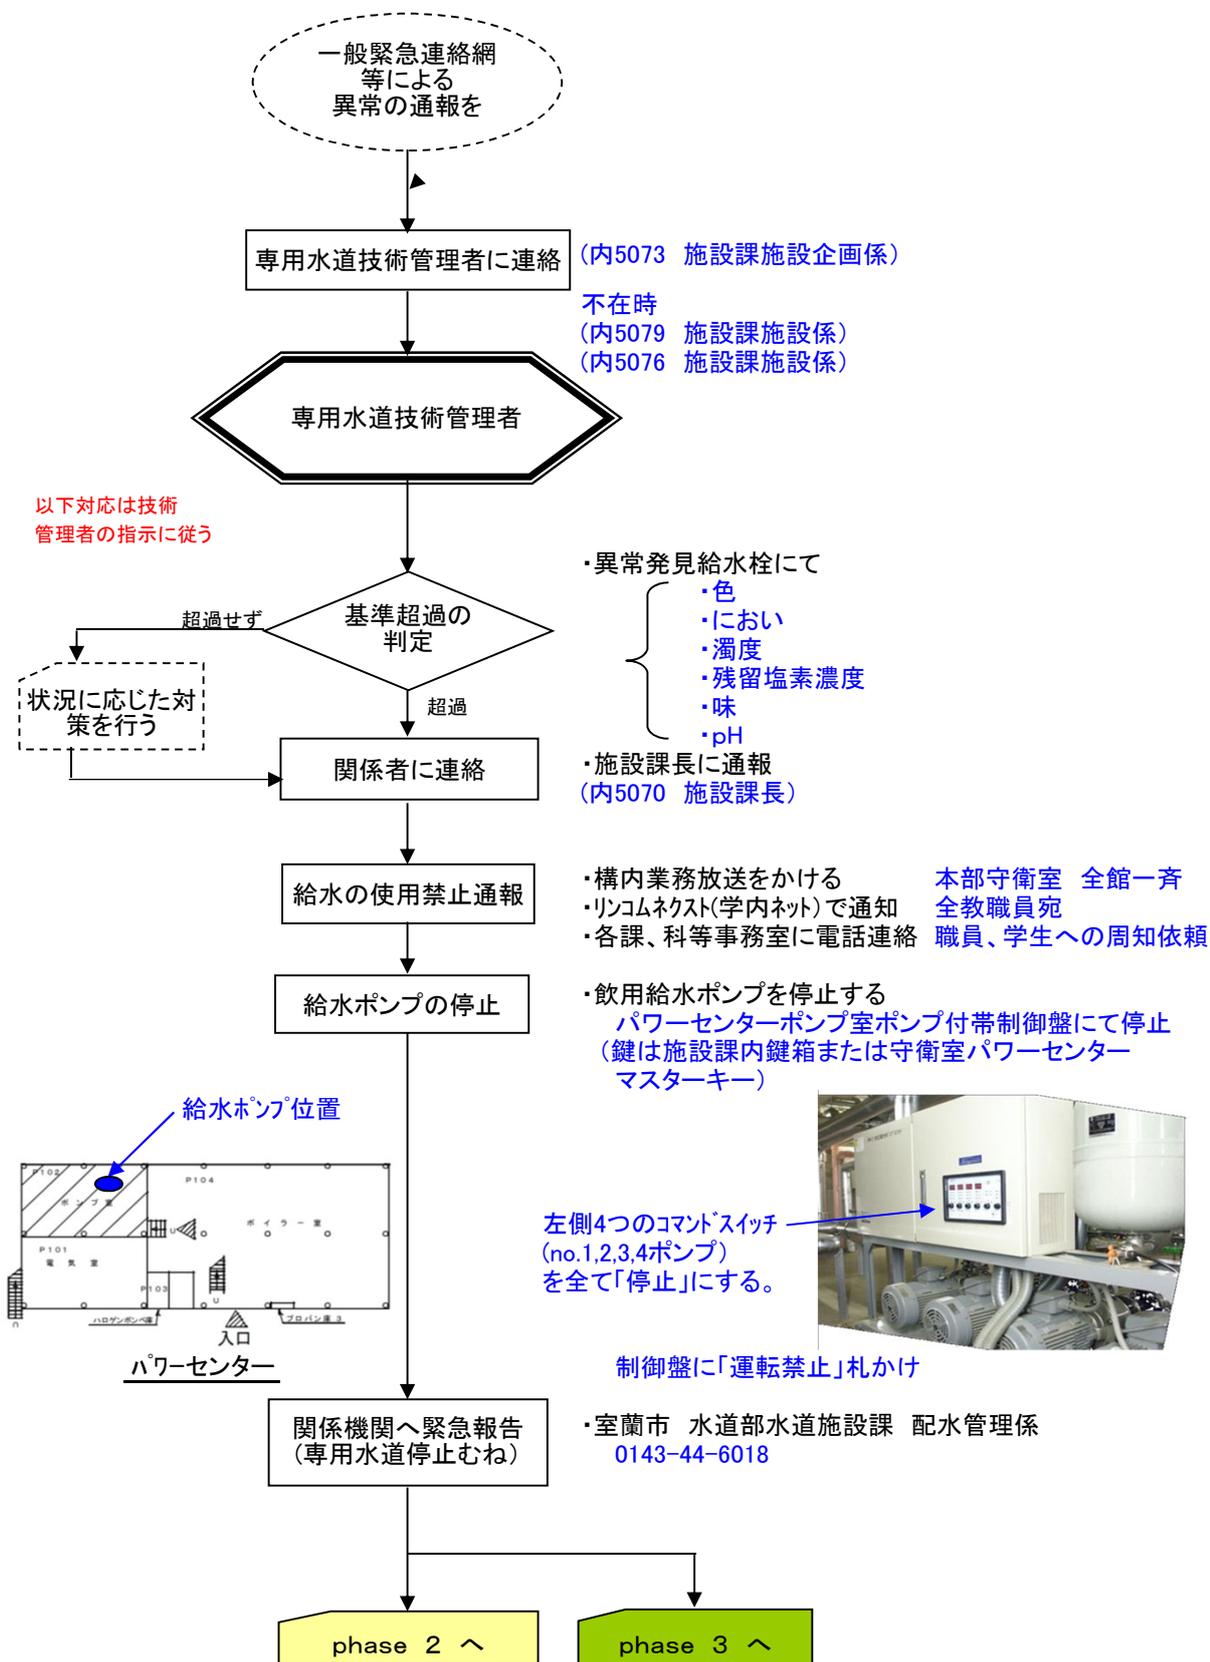

phase2

的確な状況の把握

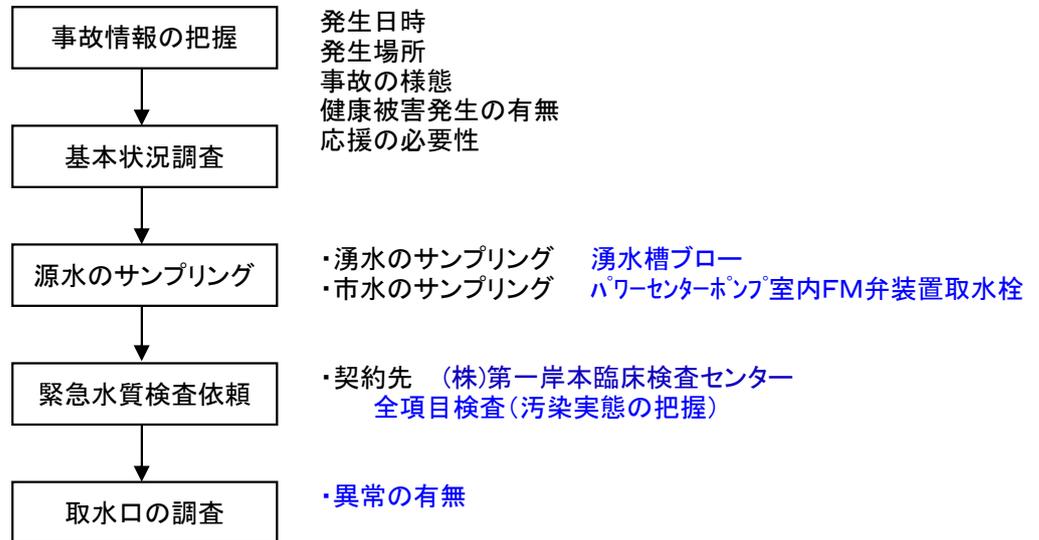

phase3

関係機関への連絡、必要な応援の要請

